

Raktárminősítés a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben

MLE Vándorgyűlése Pécs, 2018. július 10.

Czikkely Tibor

Magyar Nemzeti Levéltár Szakmai Koordinációs Központ



☐ *Levéltári állományvédelmi ajánlás 2017*

melléklete: Raktárminősítő lap

☐ *Szakfelügyeleti ellenőrzések 2017-18*

raktárminősítések a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben

■ *Raktárminősítő lap*

Raktárminősítő lap

1. A raktárnak helyet adó épület neve, címe (fotókkal is dokumentálva):

2. Az épület funkciója

2.1. Építés éve, eredeti funkciója, levéltár (-tól):

2.2. Az épület kizárólag levéltári kezelésben áll? (igen/nem)

Megjegyzés:

3. Az épület alapterülete

3.1. Az épület - illetve a Levéltár kezelésében lévő épületrész - alapterülete (m²):

3.2. Ebből raktárak területe (m²):

3.3. Raktárak száma:

■ *Raktárminősítő lap*

4. Az épületben lévő beépített és szabad raktári kapacitás (ífm):

4.1. Az épületben lévő beépített raktári kapacitás összesen (ífm):

Mobil állványzat (ífm):

Stabil állványzat (ífm):

A mobil állványzat százalékos aránya (%):

4.2. Az épületben lévő szabad raktári kapacitás összesen (ífm):

Beépített állványzat (stabil és mobil együtt) (ífm):

Potenciálisan beépíthető állványzat (ífm):

5. A raktár elhelyezkedése, alapterülete és kapacitása

5.1. Raktár száma, jele:

5.2. Raktár elhelyezkedése: pinceszint, földszint, emelet, padlástér, tetőtér (A megfelelő aláhúzendő!)

5.3. A raktár alapterülete (m²):

■ *Raktárminősítő lap*

5.4. A raktárban lévő beépített raktári kapacitás összesen (ifm):

Mobil állványzat (ifm):

Stabil állványzat (ifm):

A mobil állványzat százalékos aránya (%):

Egyéb raktári kapacitás:

5.5. A raktárban lévő szabad raktári kapacitás összesen (ifm):

Beépített állványzat (stabil és mobil együtt) (ifm):

Potenciálisan beépíthető állványzat (ifm):

Egyéb raktári kapacitás:

5.6. A raktárban tárolt levéltári anyag mennyisége

ifm

db

egyéb:

Megjegyzés:

5.7. Szintelválasztás, galéria (van/nincs):

■ *Raktárminősítő lap*

6. A raktár értékelése:

Adható Adott
pont

6.1. Klímaberendezés és fűtés:

0-10

központi automata klímaberendezés
egyedi klímaberendezés
nincs
fűtés módja
Megjegyzés:

6.2. Falazat és födém:

0-5

könnyűszerkezetes
tégla
vasbeton
vegyes szerkezet
egyéb:
Megjegyzés:

6.3. Nyílászárók (ablak/ajtó):

0-5

fa
fém
műanyag
egyéb:
Megjegyzés:

■ *Raktárminősítő lap*

6.4. Padló/aljzat:

0-5

beton
fa
műanyag
üveg
fém
kő
műkő
műgyanta
egyéb:
Megjegyzés:

6.5. Mesterséges megvilágítás:

0-5

fénycső/neon
hagyományos izzó
LED
spotlámpa
munkasztali megvilágítás
egyéb:
Megjegyzés:

■ *Raktárminősítő lap*

6.6. Fényvédelem:

0-10

spaletta
reluxa
roló
szalagfüggöny
textilfüggöny
UV fólia
egyéb:
Megjegyzés:

6.7. Tűzvédelem:

0-5

automata tűzérzékelő és vízzel oltó
automata tűzérzékelő és gázzal oltó
automata tűzérzékelő
kézi oltóberendezés
tűzi víz /tűzcsap
egyéb:
nincs
Megjegyzés:

■ *Raktárminősítő lap*

6.8. Betörésvédelem:

0-5

Elektronikus

Mechanikus

rács

spaletta

egyéb:

nincs

Megjegyzés:

6.9. Raktárhigiénia, takarítás gyakorisága:

0-10

naponta

hetente

havonta

ritkábban

Megjegyzés:

■ *Raktárminősítő lap*

6.10. Víz-, szennyvíz-, csapadék- és csatorna-vezeték:

0-5

Nincs

Van

vízvezeték

szennyvíz

esővízcsatorna

fűtőcső (víz)

gázvezeték

egyéb:

Megjegyzés:

6.11. Tárolók (polc/szekrény/egyéb):

0-5

fa

fém

egyéb:

Megjegyzés:

■ *Raktárminősítő lap*

6.12. Tárolóeszközök:

0-10

savmentes csomagolóanyagok
azbesztes doboz
savas doboz
téka
csomó
egyéb:
Megjegyzés

6.13. Raktárfelszerelés:

0-5

asztal
kocsi
létra
egyéb:
Megjegyzés

6.14. Légsere, szellőztetés:

1-10

természetes
gépi
egyéb:
Megjegyzés

■ *Raktárminősítő lap*

6.15. **Lift:**

0-5

személy
teher
nincs
egyéb:
Megjegyzés:

6.16. **Hány darab hő-, pára- és fénymérő műszerrel rendelkeznek a raktárban? Típusa?**

típus db

hőmérő
páramérő
hő- és páramérő
fénymérő

■ Raktárminősítő lap

7. Raktári klimatikus paraméterek:

7.1. Vegyes gyűjtemény:

Hőmérséklet °C

pontérték	0	10	20	30	40	50	
hőmérséklet éves átlaga	>28	24-28	<12	20-24	12-16	16-20	0-50
min-max havi átlagok közötti eltérés	>25	20-25	15-20	10-15	5-10	<5	0-50

7.2. Vegyes gyűjtemény:

Relatív páratartalom %

pontérték	0	10	20	30	40	50	
relatív páratartalom éves átlaga	>70	65-70	<35	55-65	35-45	45-55	0-50
min-max havi átlagok közötti eltérés	>35	30-35	25-30	15-25	10-15	<10	0-50

7.3. Nem hagyományos adathordozók (opcionális):

Relatív páratartalom %

pontérték	0	10	20	30	40	50	
relatív páratartalom éves átlaga	>60	50-60	<20	20-30	40-50	30-40	0-50
min-max havi átlagok közötti eltérés	>35	30-35	25-30	15-25	10-15	<10	0-50

8. Összes pontszám:

Max. 300

■ *Raktárminősítő lap*

9 Szöveges kiegészítések:

■ *Raktárminősítő lap*

10. Az észlelt hiányosságok felsorolása a változtatás szükségességének megjelölésével:

11. A raktár értékelése:


I.	Optimális raktár	270-300	pont
II.	Megfelelő raktár	210-269	pont
III.	Elfogadható raktár	150-209	pont
IV.	Szükségraktár	120-149	pont
V.	Alkalmatlan raktár	0-119	pont

■ *Raktárminősítő lap*


12. A legutóbbi raktárminősítés óta az értékelésben történt változás:

[illegible]


■ *Raktárminősítés MNL 2018*

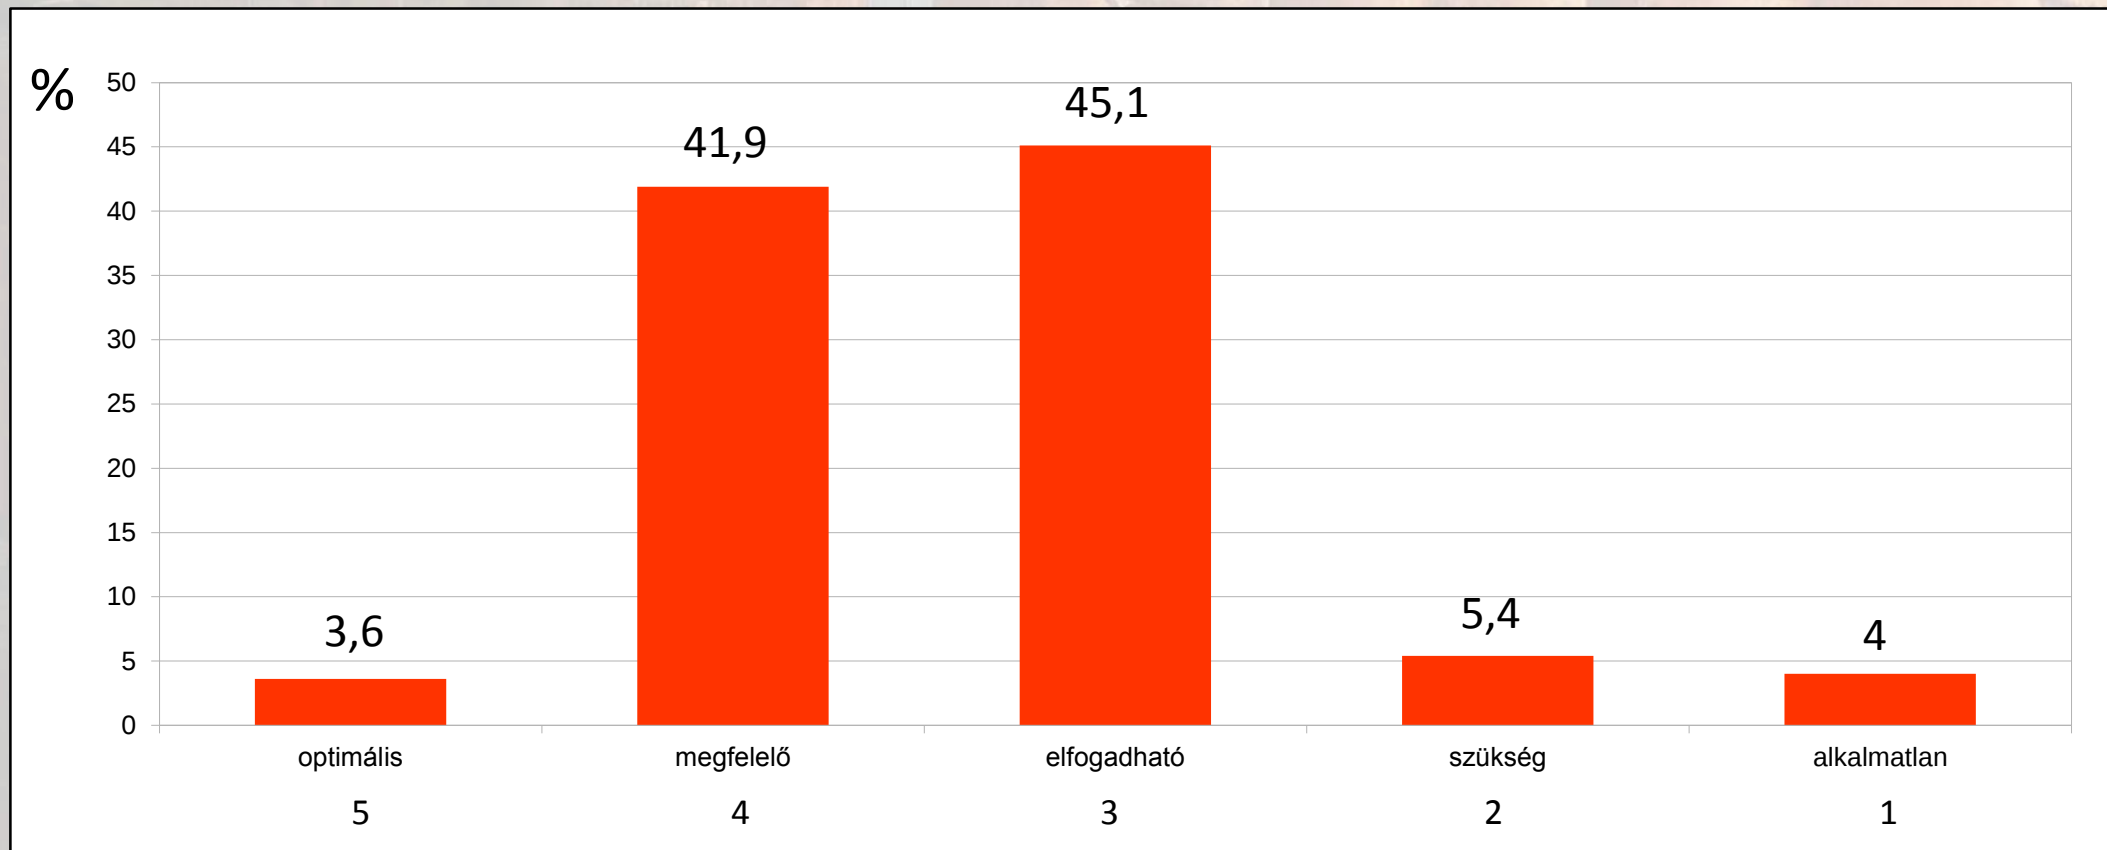


■ *Raktárminősítés MNL 2018 – tagintézményenként, átlag*

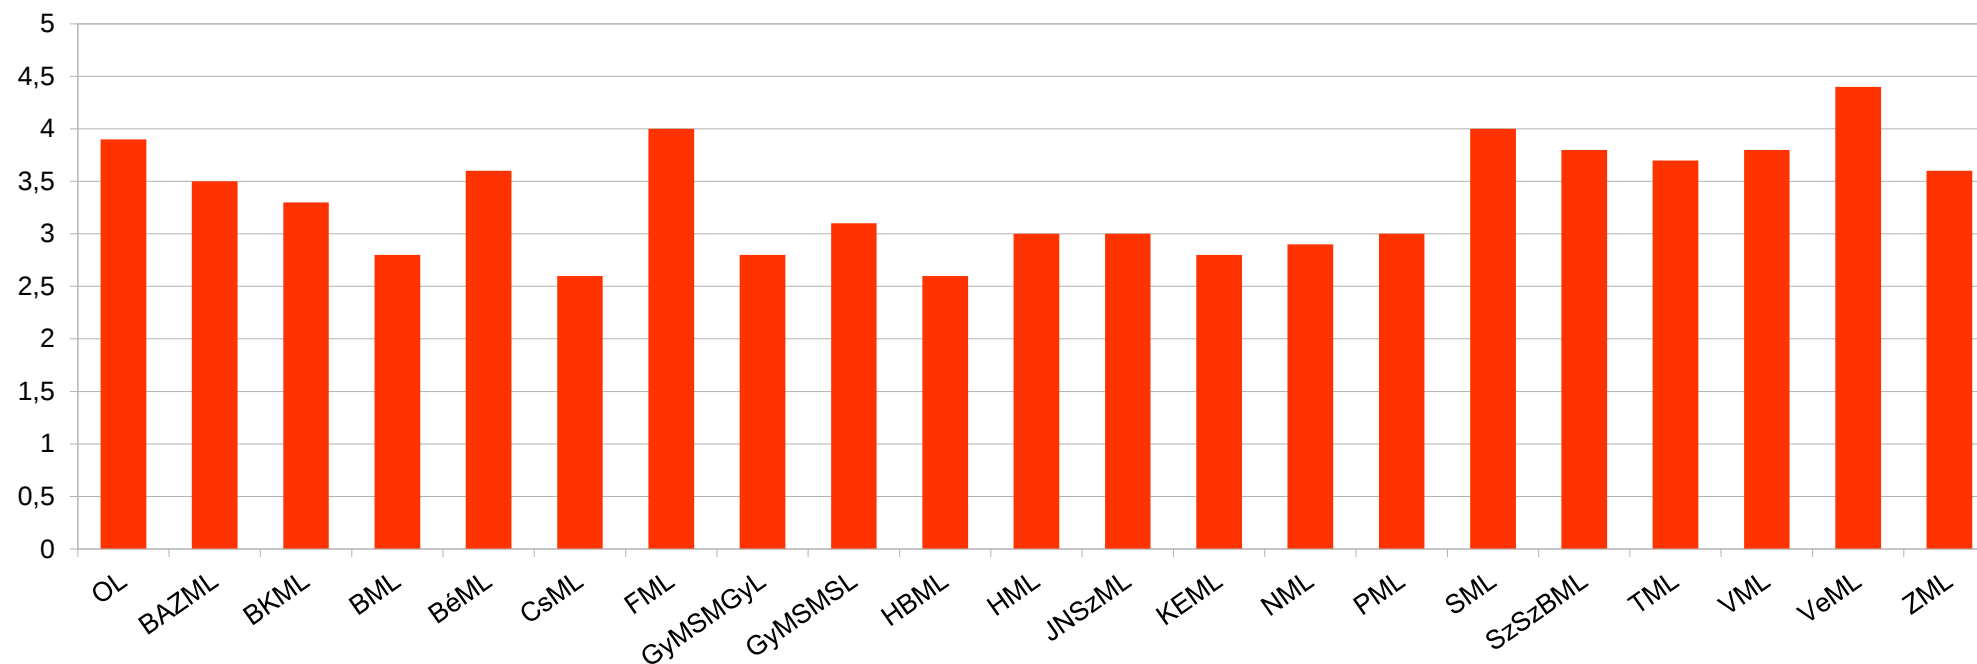


■ *Raktárminősítés MNL 2013*

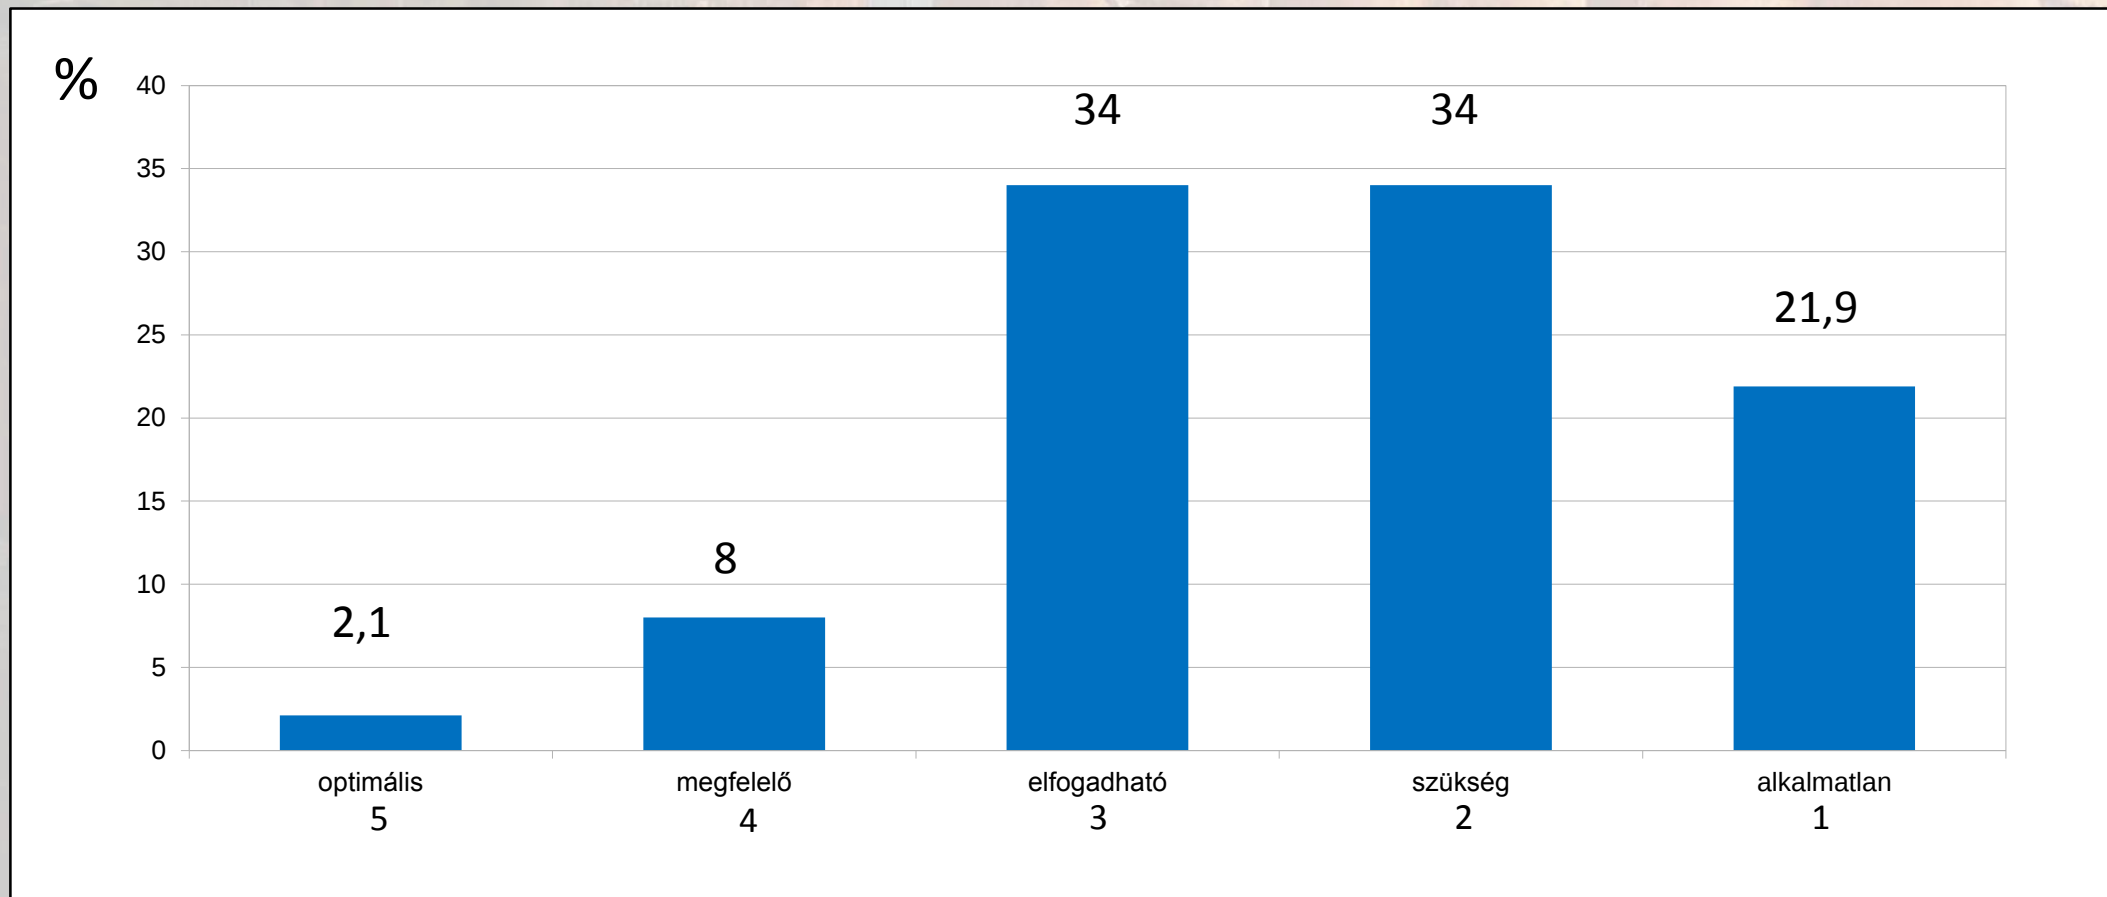


■ *Raktárminősítés MNL 2013 – tagintézményenként, átlag*

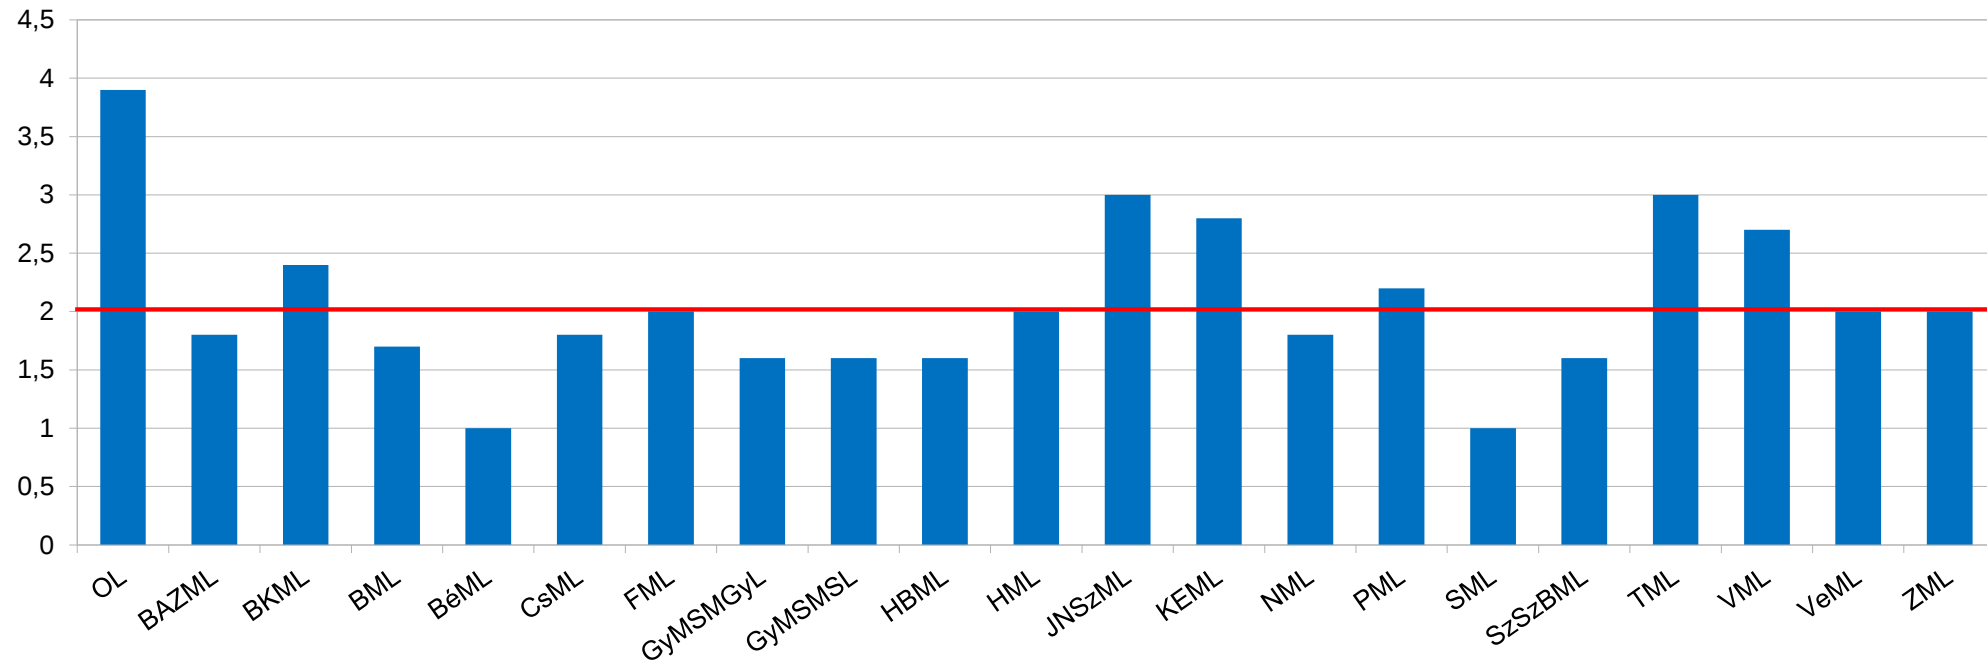

■ *Raktárminősítés MNL 2013 - 2018*

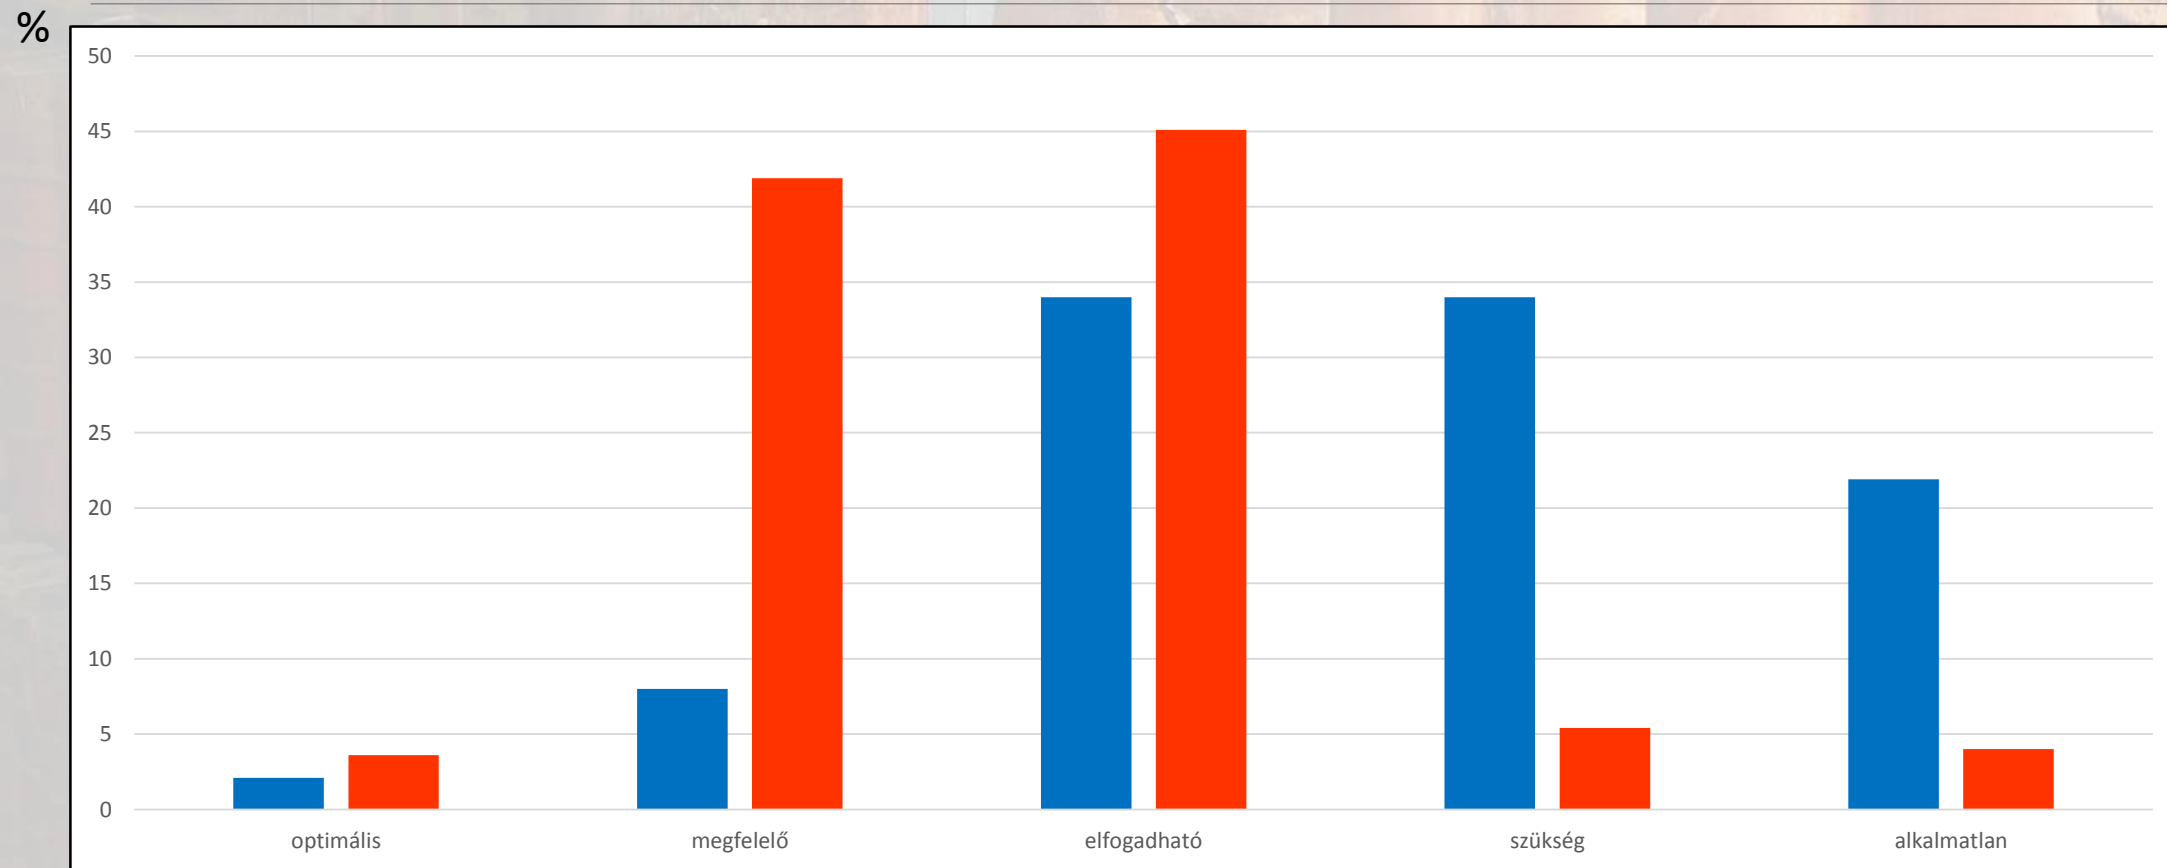

■ *Raktárminősítés MNL 2013 - 2018*

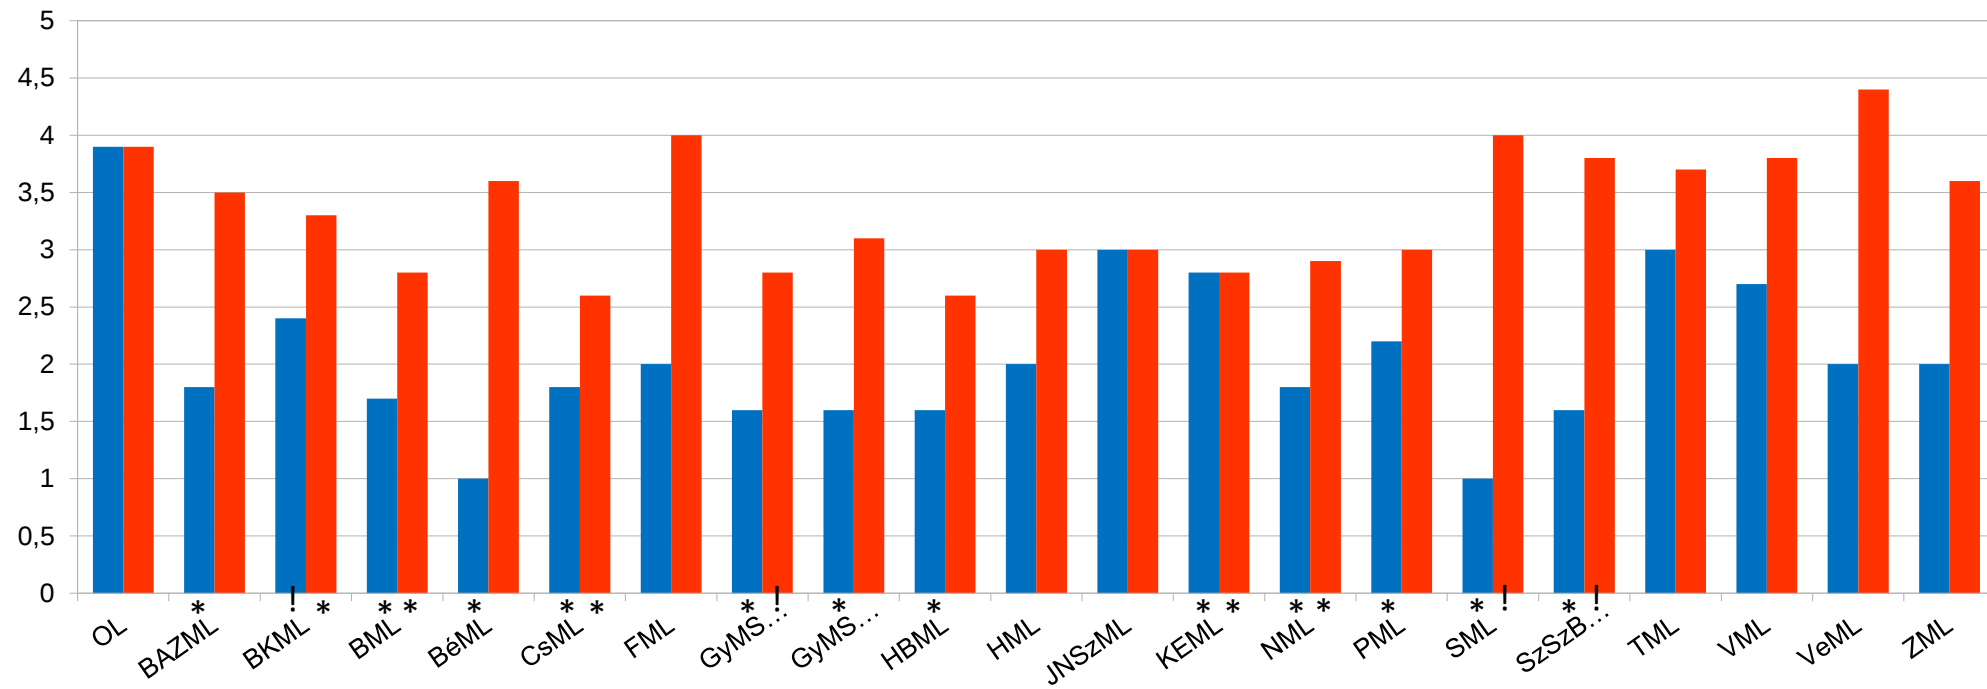

BKML Kecskemét Városháza

7. Raktári klimatikus paraméterek:

7.1. Vegyes gyűjtemény:

Hőmérséklet °C

Pontérték: 50

hőmérséklet éves átlaga: 18,5°C

Pontérték: 50

min-max havi átlagok közötti eltérés: 3,53°C

7.2. Vegyes gyűjtemény:

Relatív páratartalom %

Pontérték: 30

relatív páratartalom éves átlaga: 63,8%

Pontérték: 0

min-max havi átlagok közötti eltérés: 37,9%

8. Összes pontszám: 176

9. Szöveges kiegészítések: az összesített pontérték ellenére a tapasztaltak alapján a raktárcsoport alkalmatlan levéltári anyag tárolására.

11. A raktár értékelése:

I. Optimális raktár 270-300 pont

II. Megfelelő raktár 210-269 pont


III. Elfogadható raktár 150-209 pont

IV. Szükségraktár 120-149 pont

V. Alkalmatlan raktár 0-119 pont



■ *Raktárminősítés MNL 2013 - 2018*

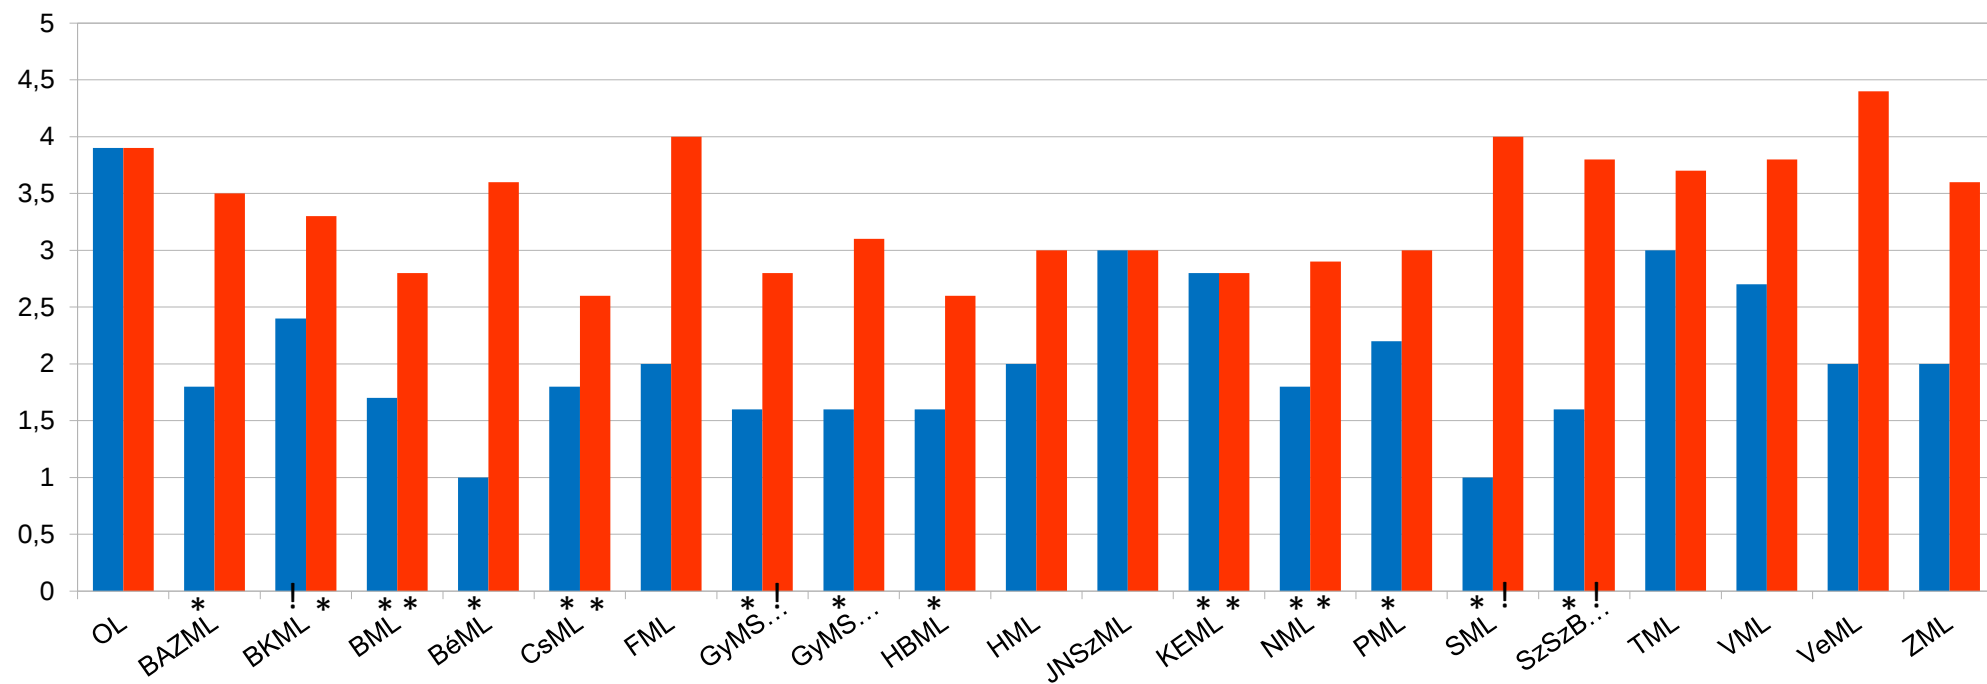


GyMSMGyL

Relatív páratartalom %

pontérték	0	10	20	30	40	50	
relatív páratartalom éves átlaga	>70	65-70	<35	55-65	35-45	45-55	10
min-max havi átlagok közötti eltérés	>35	30-35	25-30	15-25	10-15	<10	50

■ *Raktárminősítés MNL 2013 - 2018*

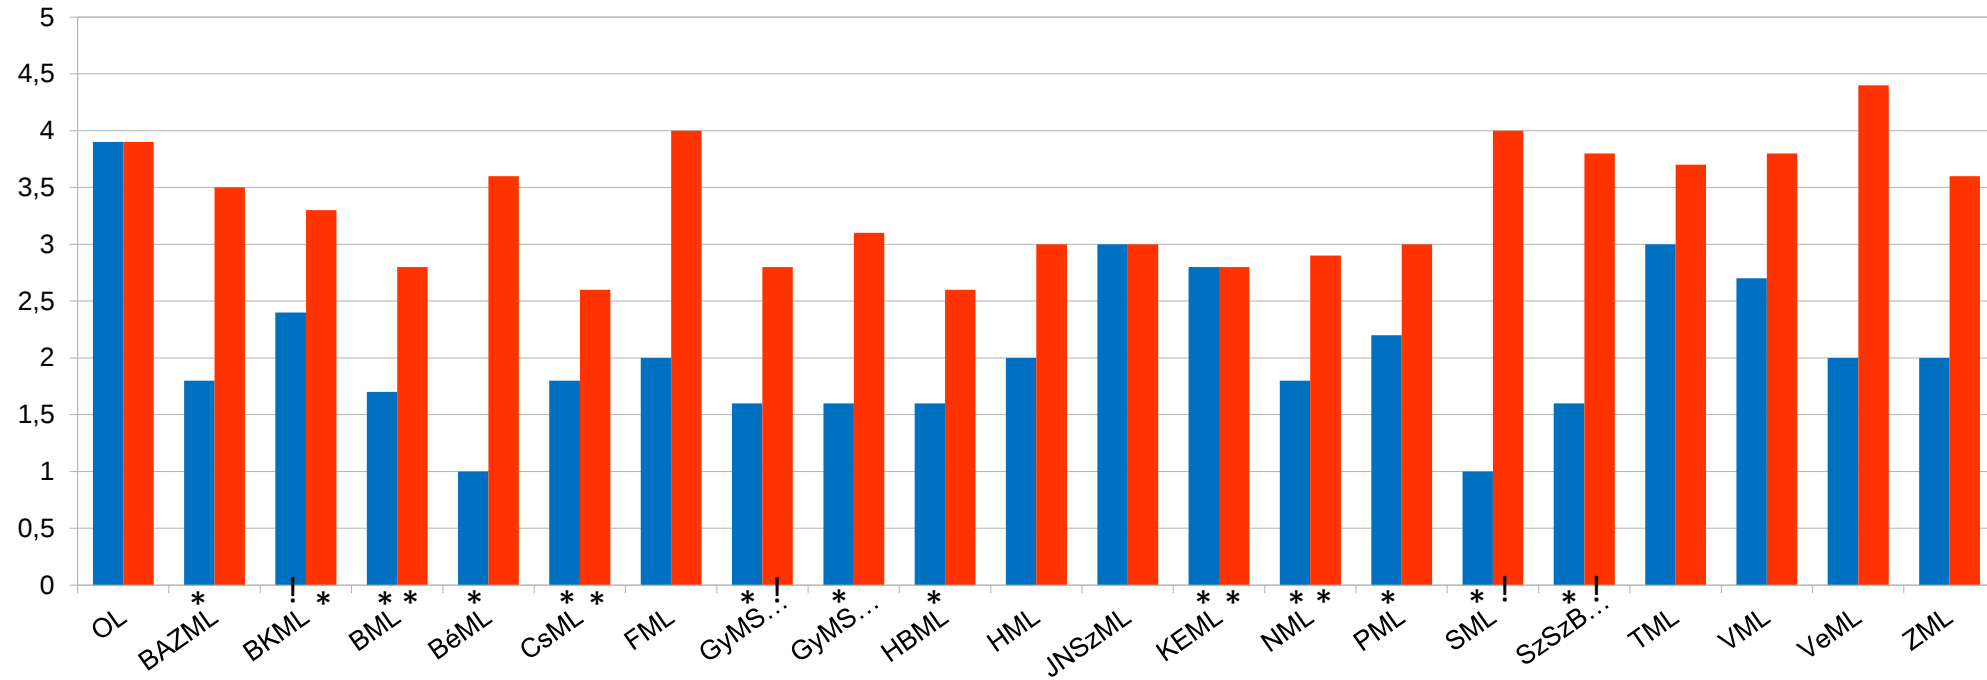

SML „C” épületszárny

Relatív páratartalom %

pontérték	0	10	20	30	40	50		
relatív páratartalom éves átlaga	>70	65-70	<35	55-65	35-45	45-55	0-50	10
min-max havi átlagok közötti eltérés	>35	30-35	25-30	15-25	10-15	<10	0-50	30

10. Az észlelt hiányosságok felsorolása a változtatás szükségességének megjelölésével:

A raktárban kirívóan magas a páratartalom éves átlagértéke és relatíve az ingás is nagy. Amennyiben ez a páratartalmi érték nem javul, vagyis nem a közeli építéssel függ össze, akkor ennek javítása feltétlenül beavatkozást igényel. Mindenekelőtt gépi szellőztetésről kellene gondoskodni, mivel a természetes szellőzés az ablakok kis mérete miatt szinte lehetetlen. A klimatikai értékek optimalizálását klímaberendezés beépítésével lehetne elérni.


A raktár értékelése:

II. Megfelelő raktár

216 pont



■ *Raktárminősítés MNL 2013 - 2018*

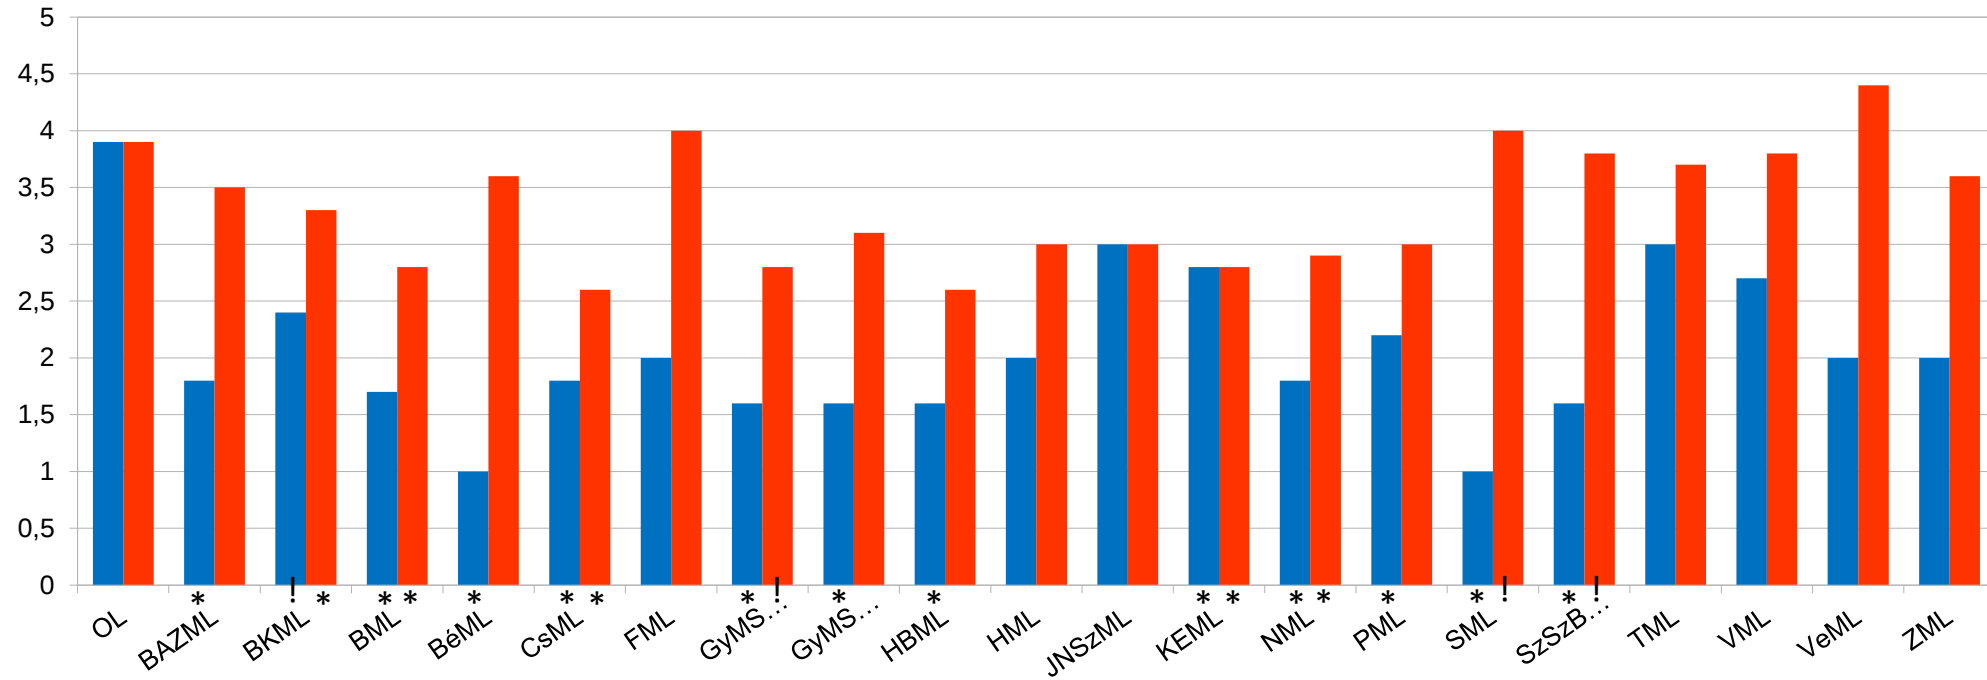



Köszönöm a figyelmet!